



Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

**SCHEDE DI ANALISI E SOLUZIONI PROGETTUALI
PERCORSI**

PERCORSO 1

Codice identificativo P01

INQUADRAMENTO E TRACCIATO




LEGENDA




Criticità puntuale


RILIEVO CRITICITA'

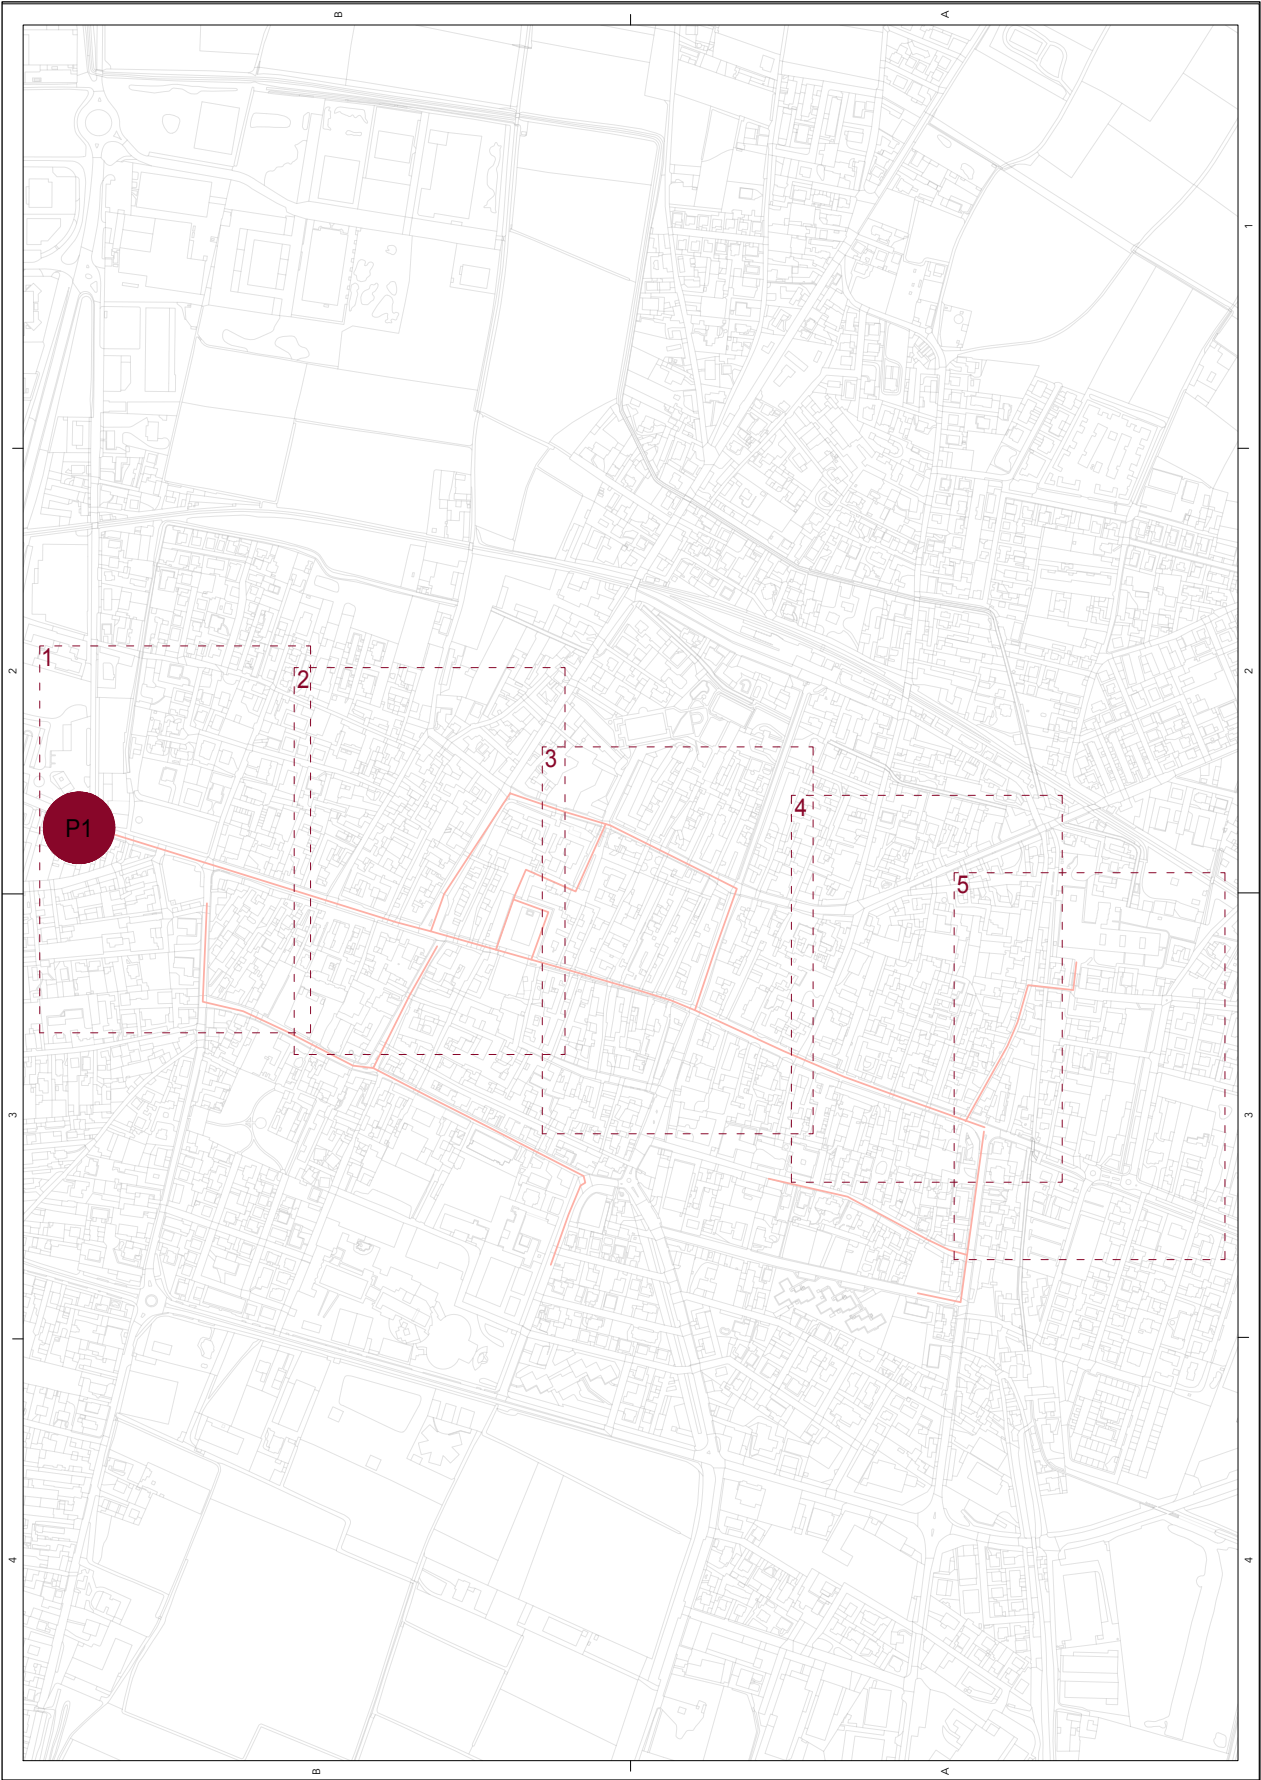


RILIEVO CRITICITA'

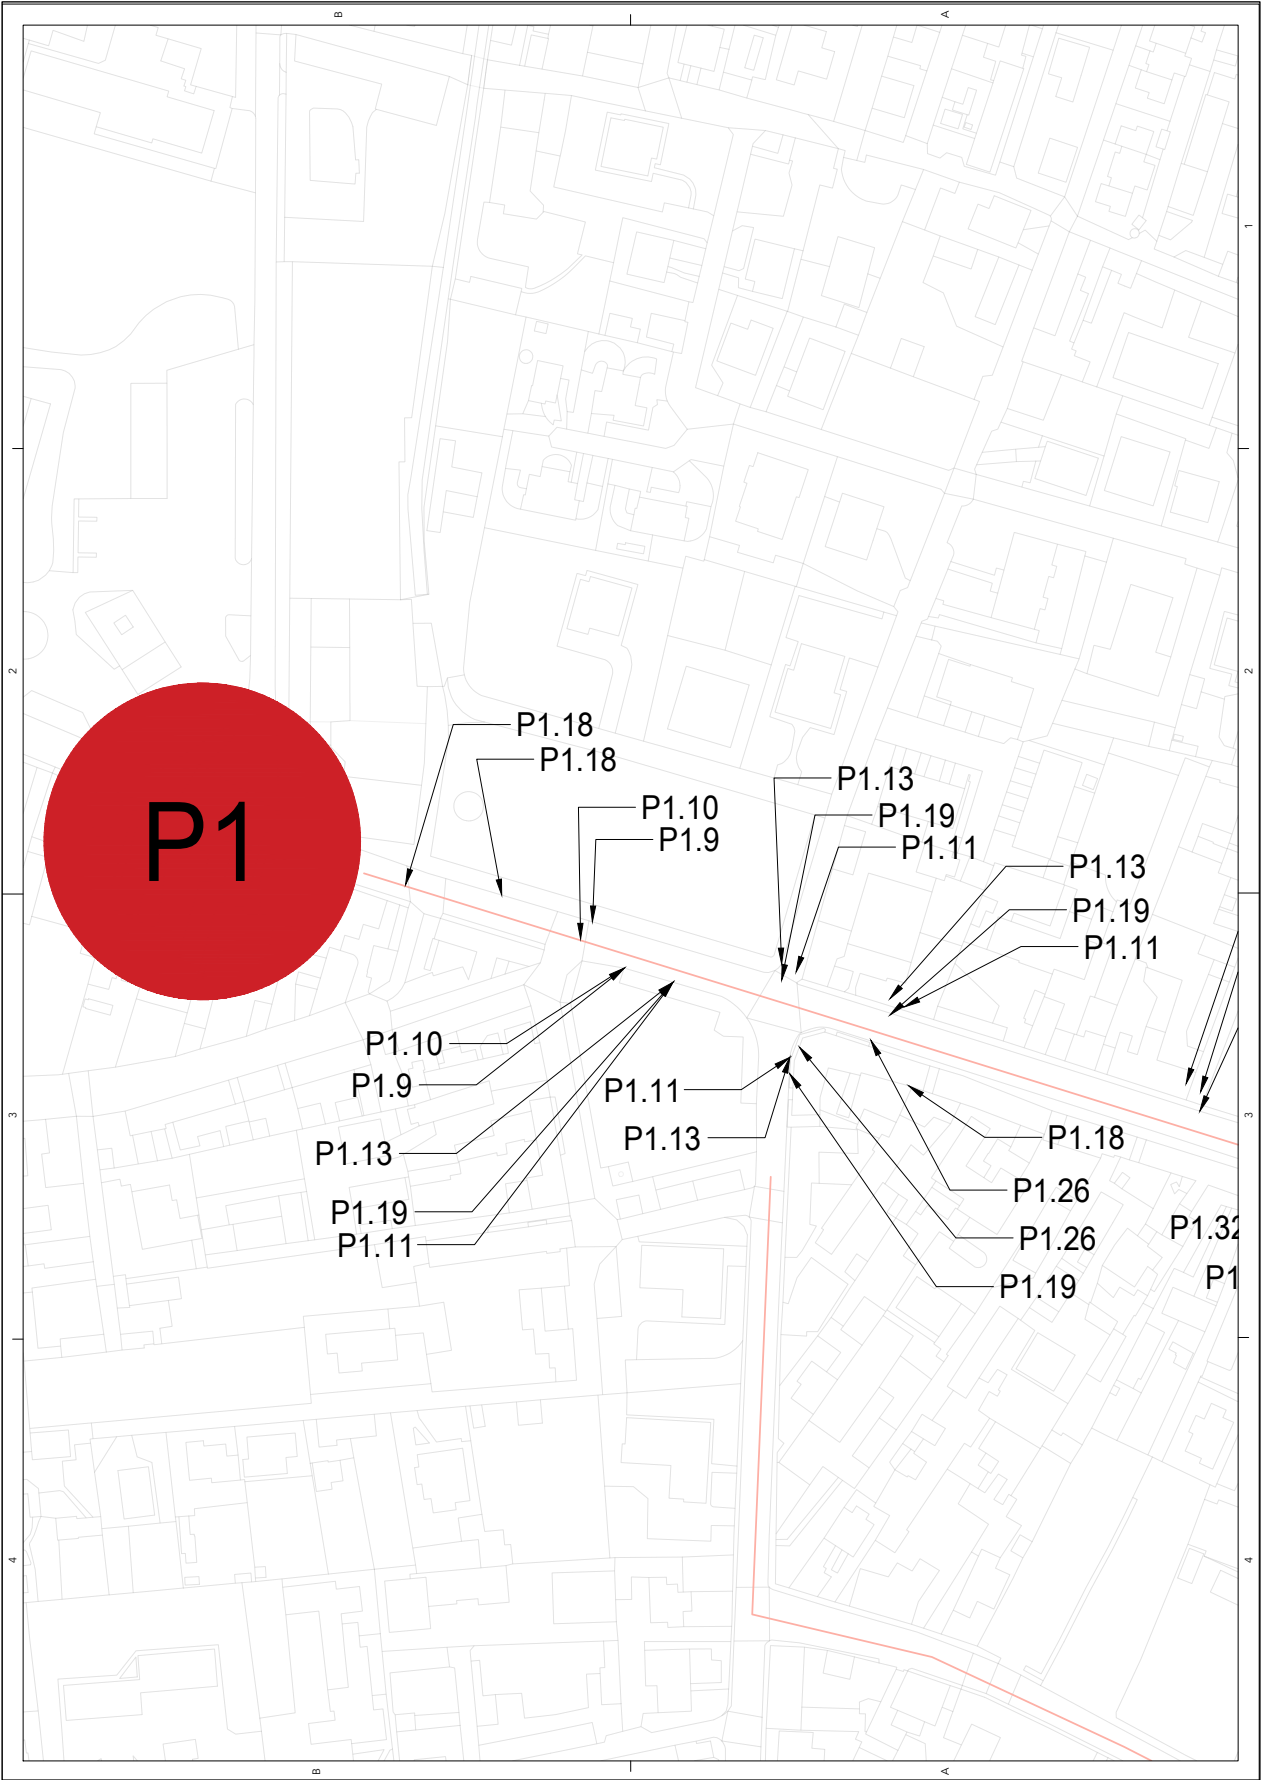


RILIEVO CRITICITA'

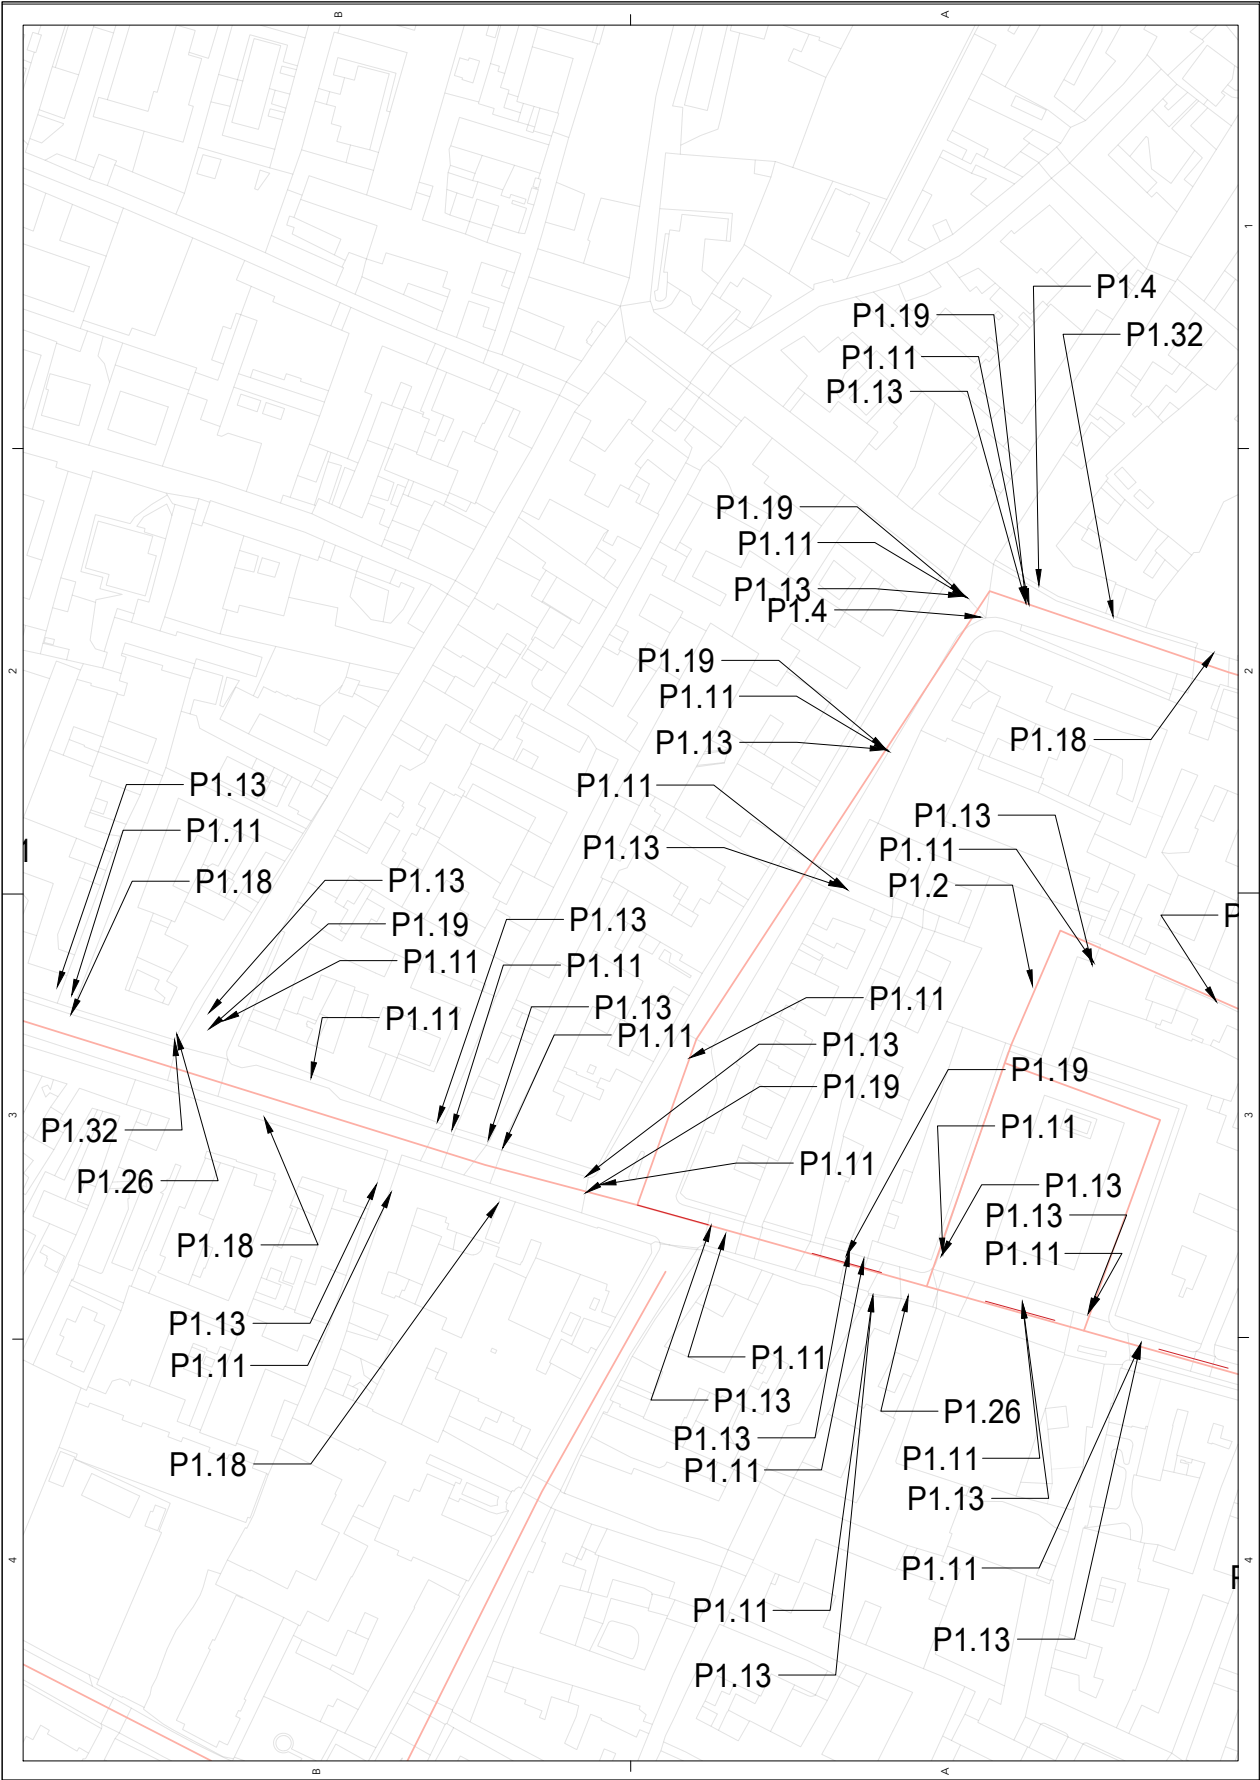


RILIEVO CRITICITA'

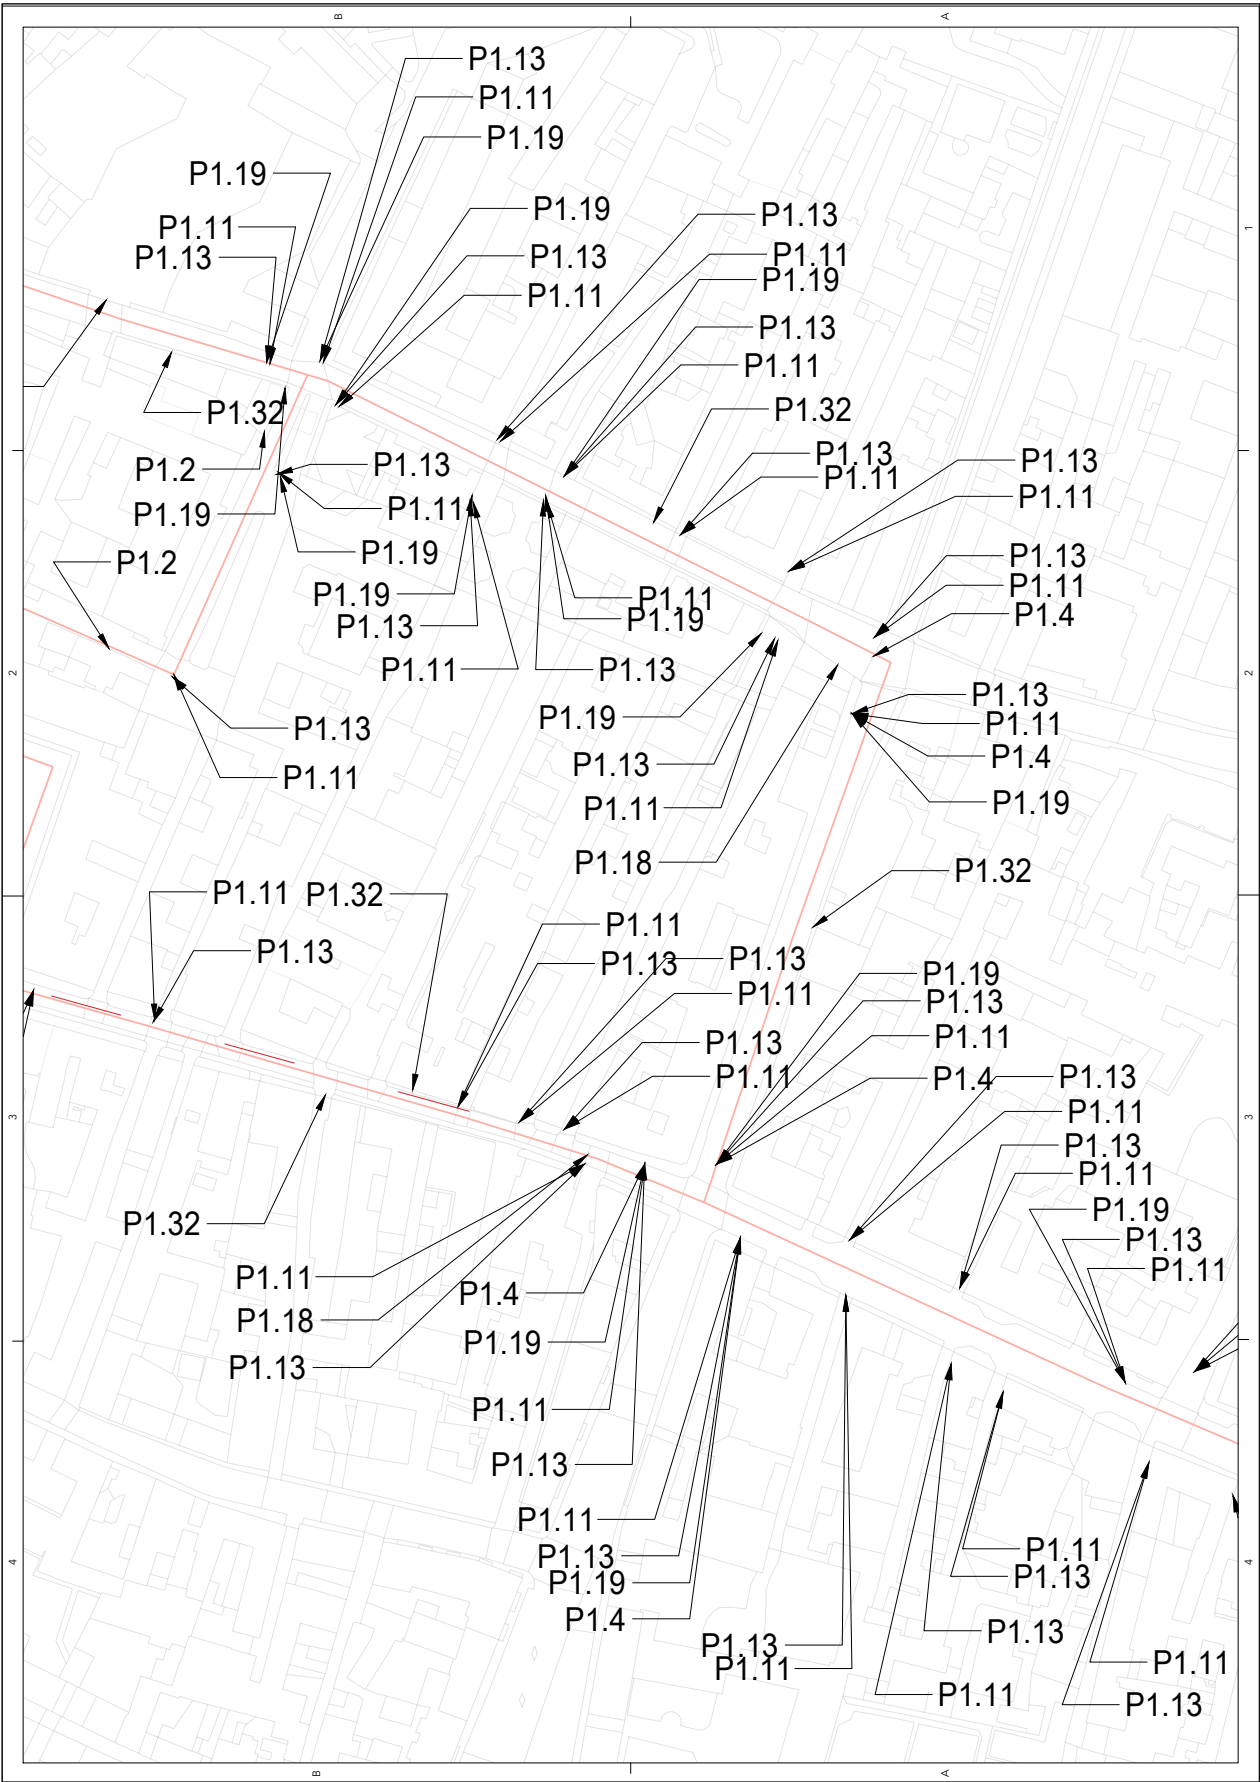

RILIEVO CRITICITA'

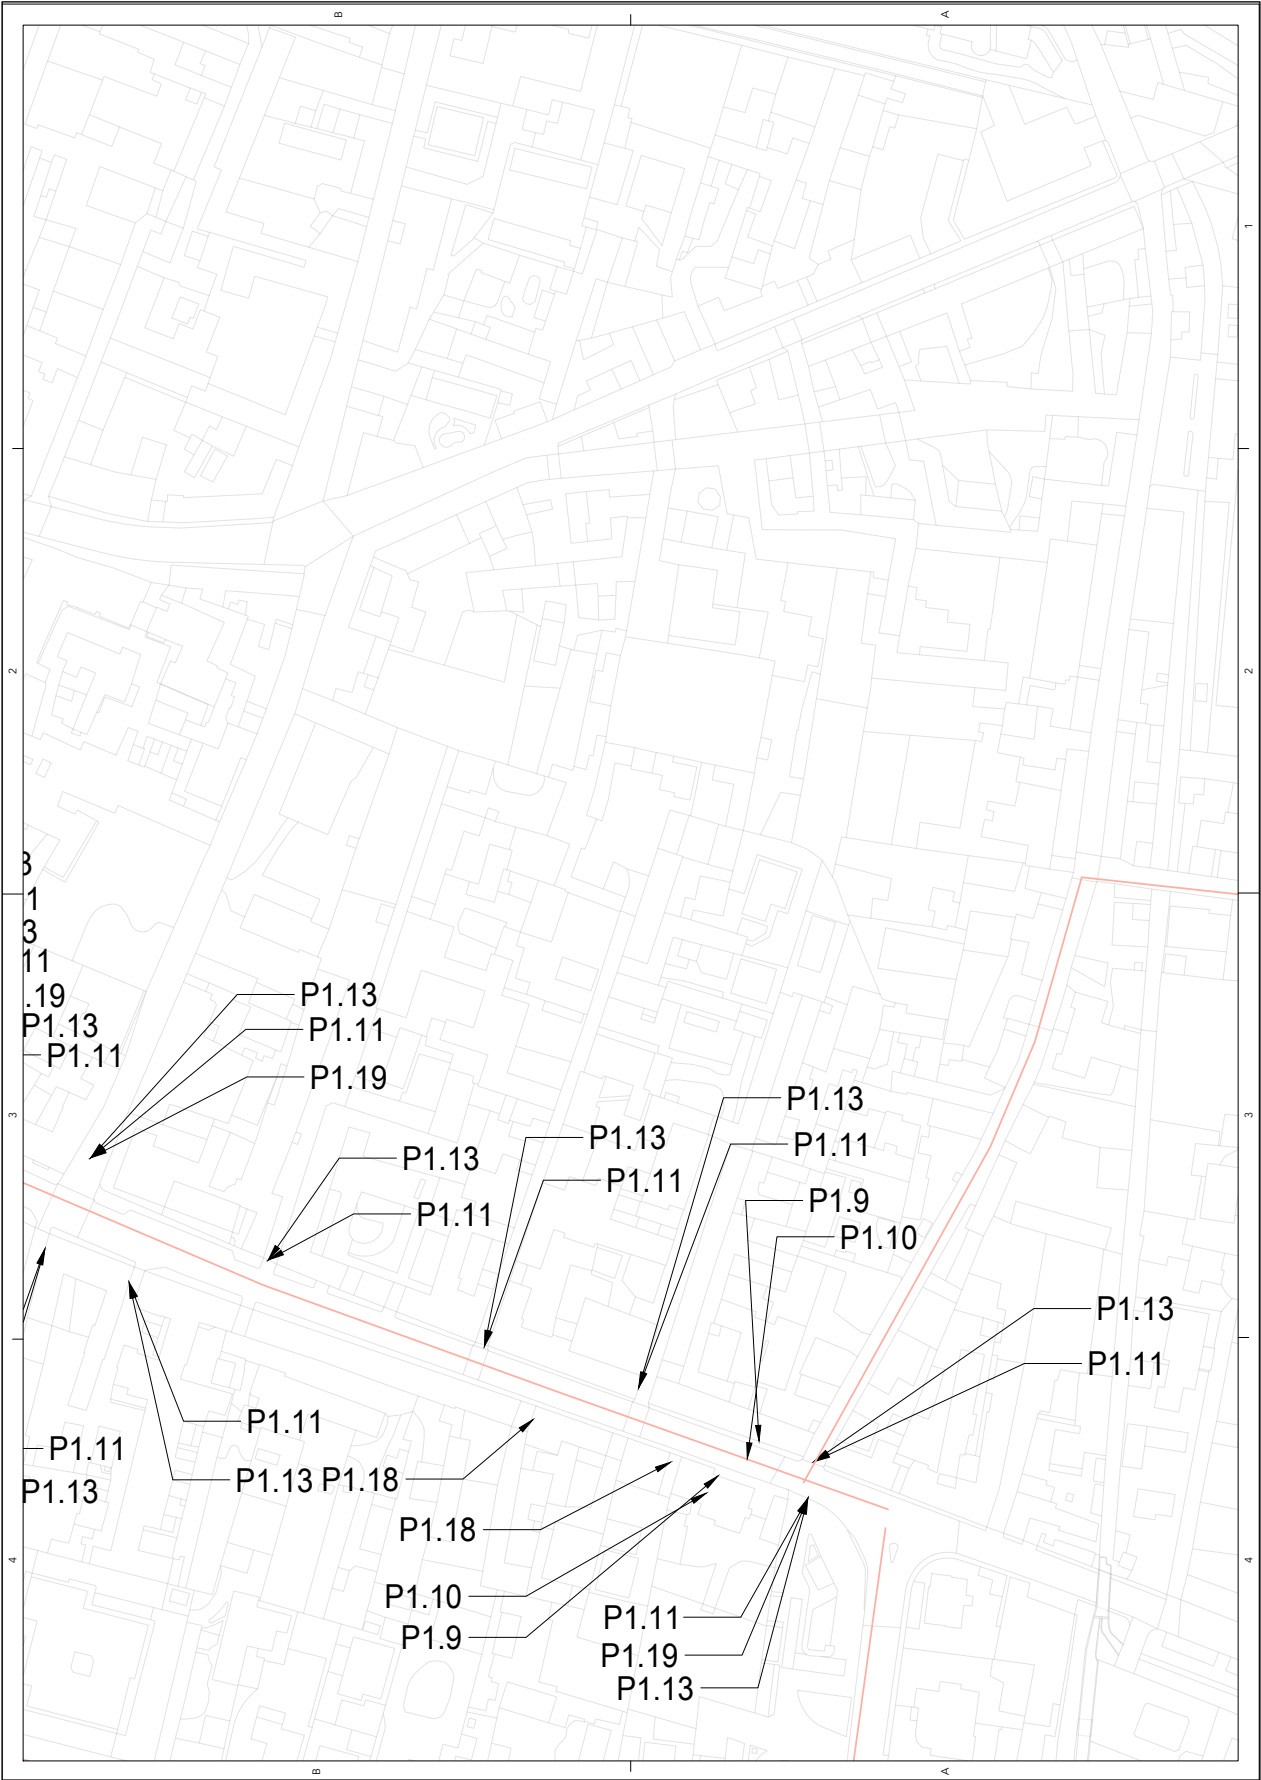

RILIEVO CRITICITA'

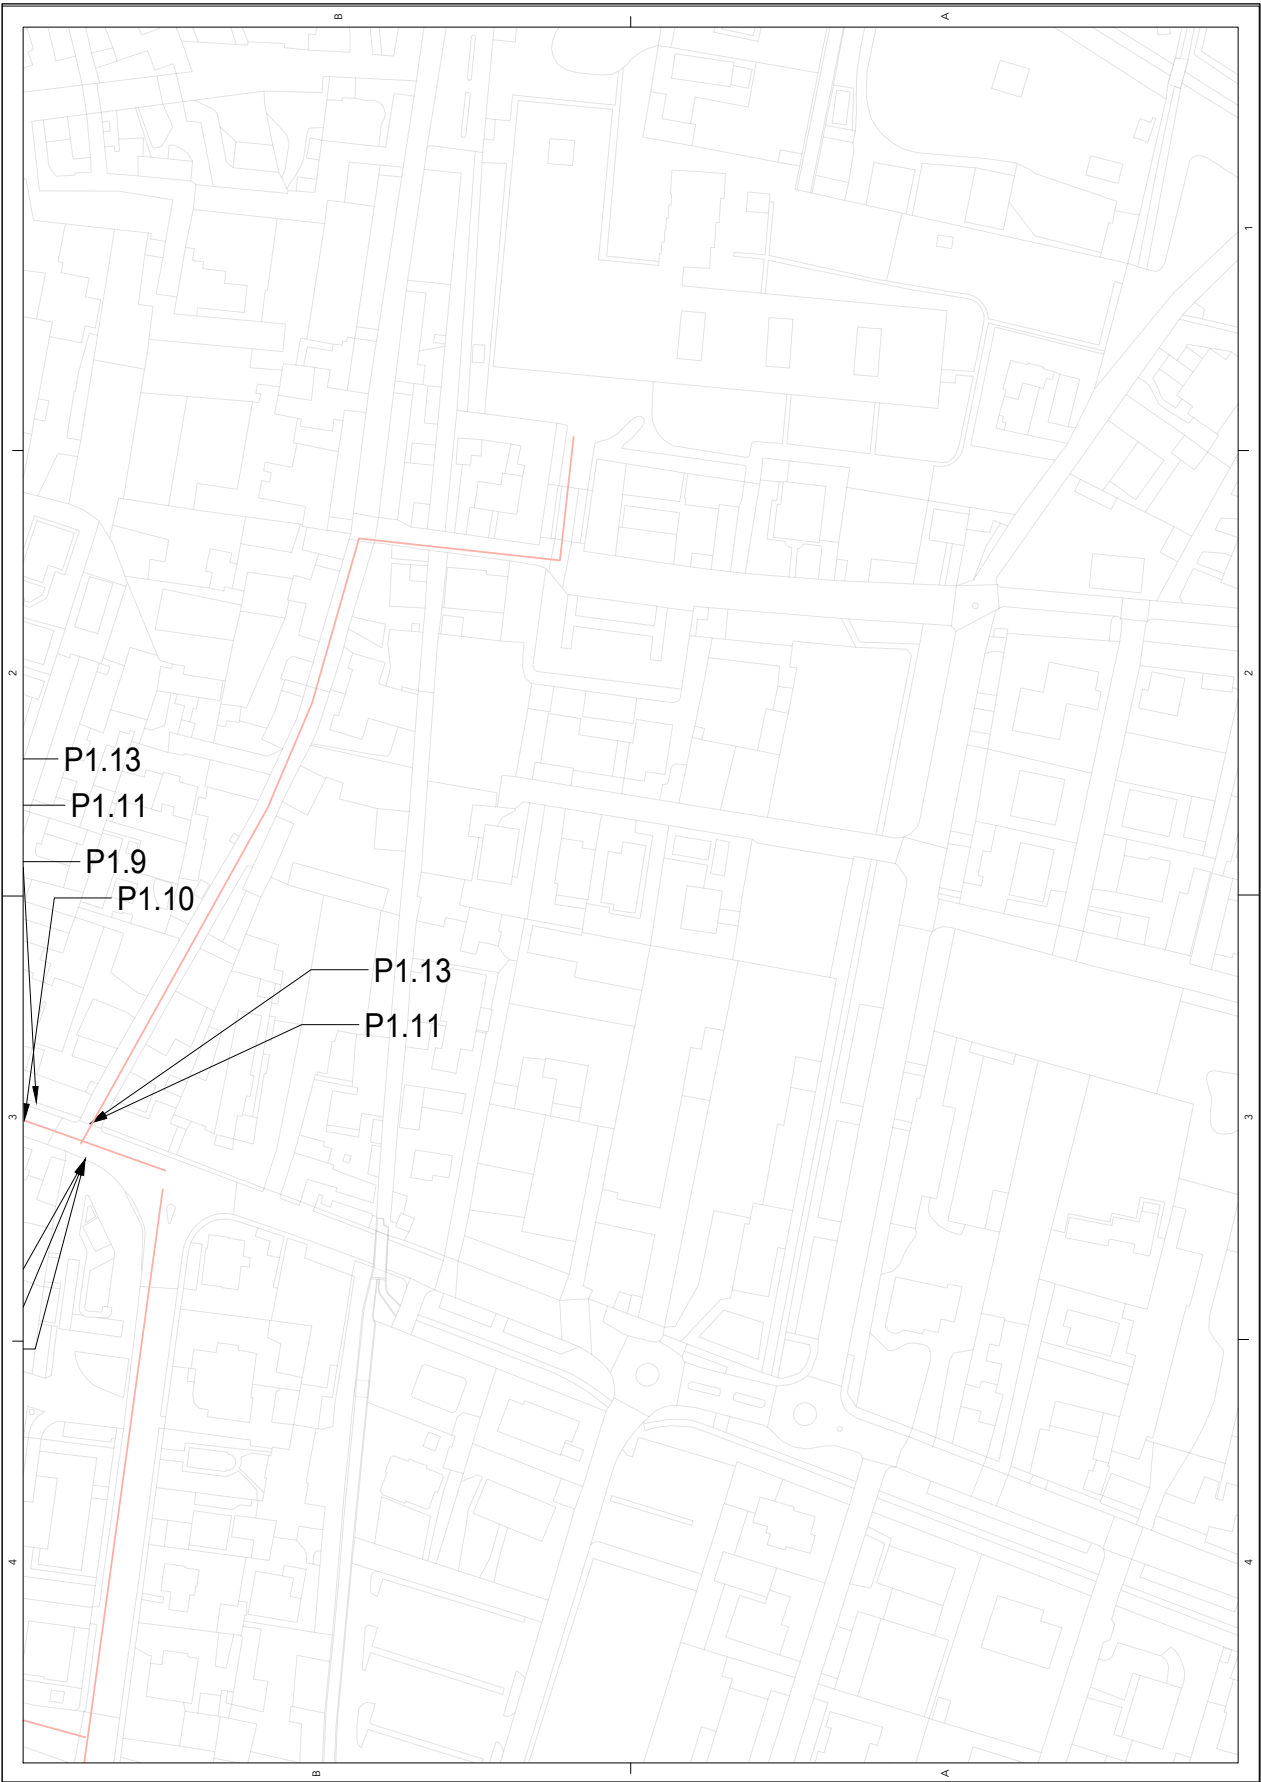

ANALISI CRITICITA' E SOLUZIONI

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
PI.2		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03	motoria	2
				visiva	1
				uditiva	2
				cognitiva	2
PI.4		Assenza di impianto semaforico pedonale con dispositivo acustico per non vedenti	SP16	motoria	4
				visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	4
PI.9		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	4
				visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	4
PI.10		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
				visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	4
PI.11		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	motoria	4
				visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	4
PI.13		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	motoria	1
				visiva	1
				uditiva	1
				cognitiva	1
PI.18		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	motoria	1
				visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	3
PI.19		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	motoria	1
				visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	3
PI.26		Presenza di ostacoli di facile rimozione.	SP07	motoria	1
				visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	3
PI.32		Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06	motoria	1
				visiva	1
				uditiva	3
				cognitiva	3

Livello di accessibilità **2,50**
 (range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

PERCORSO 2

Codice identificativo P02

INQUADRAMENTO E TRACCIATO




LEGENDA




Criticità puntuale


RILIEVO CRITICITA'

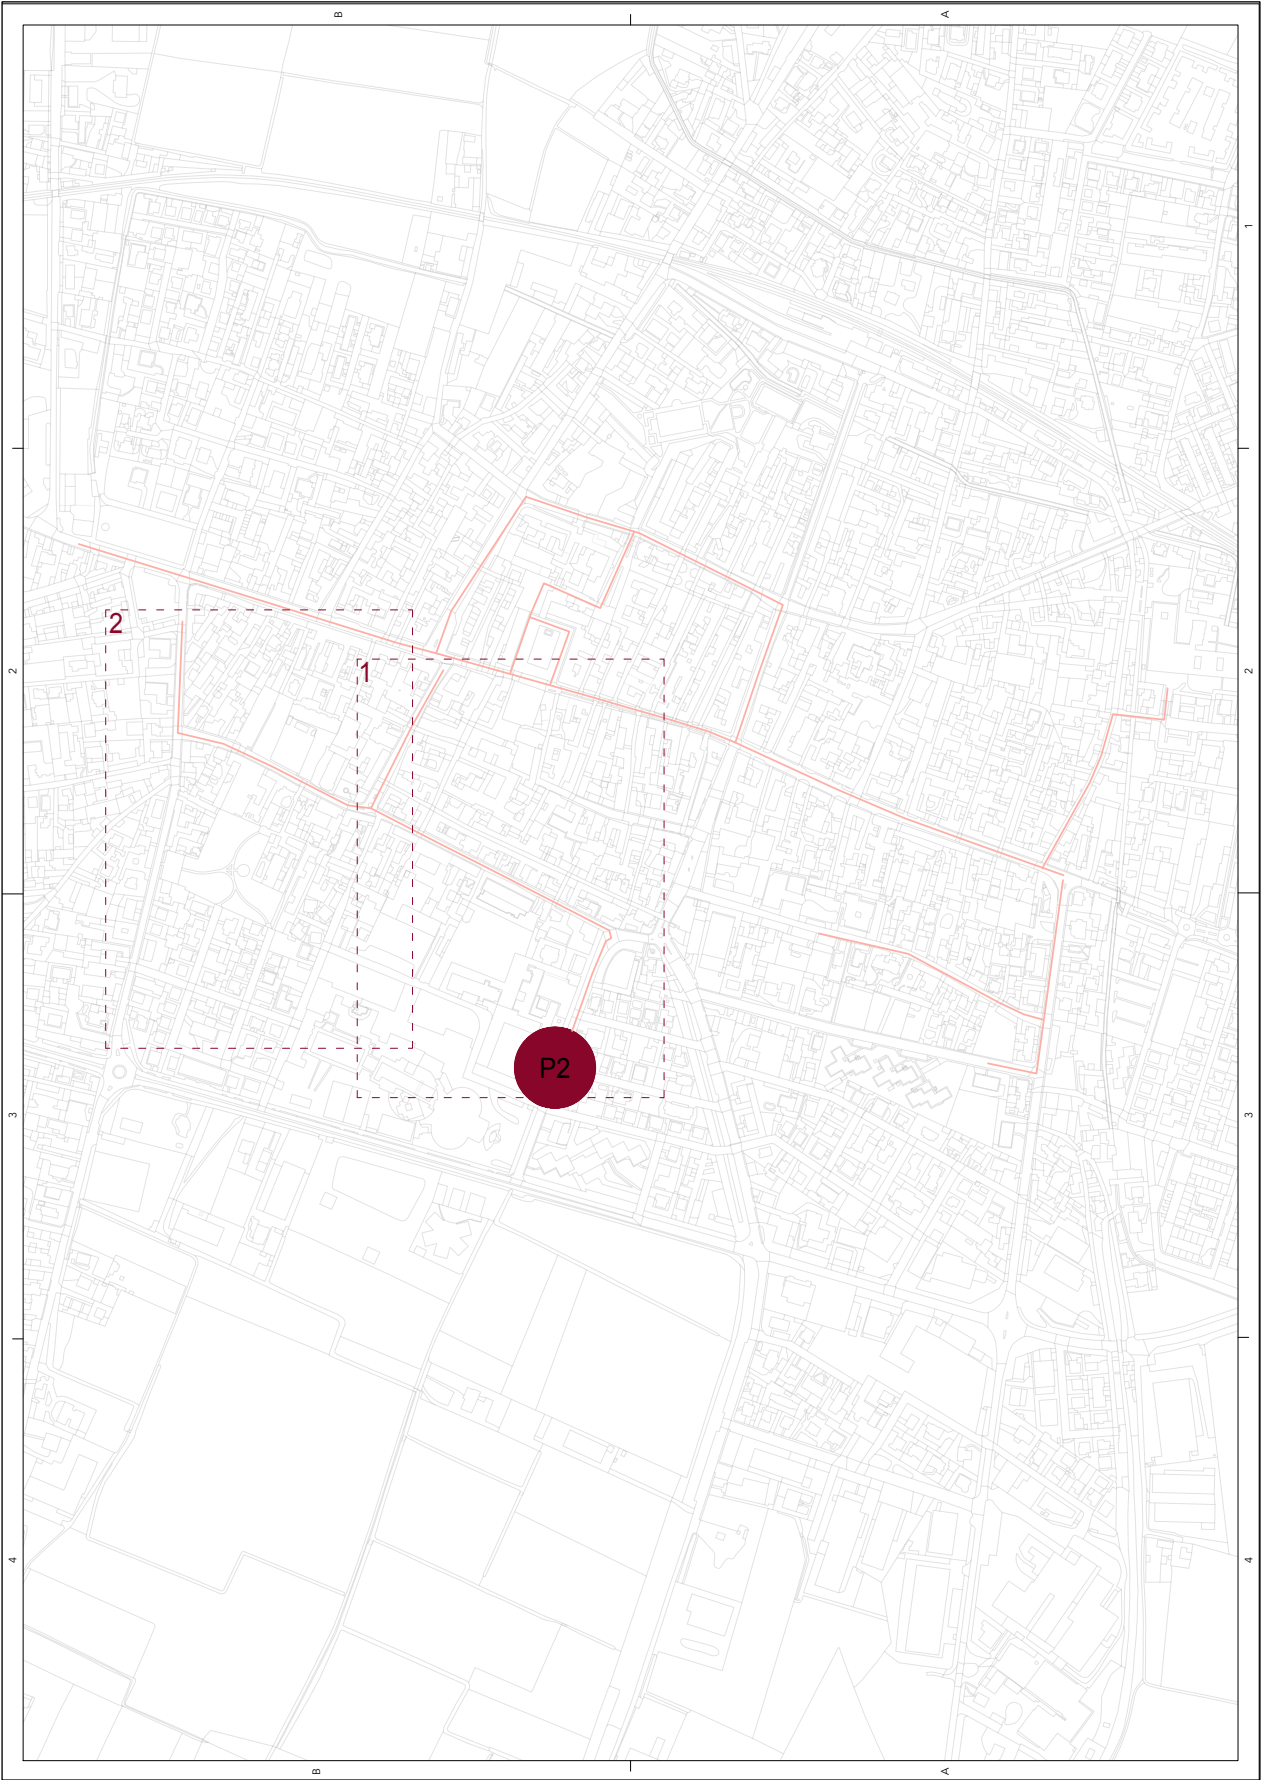

RILIEVO CRITICITA'

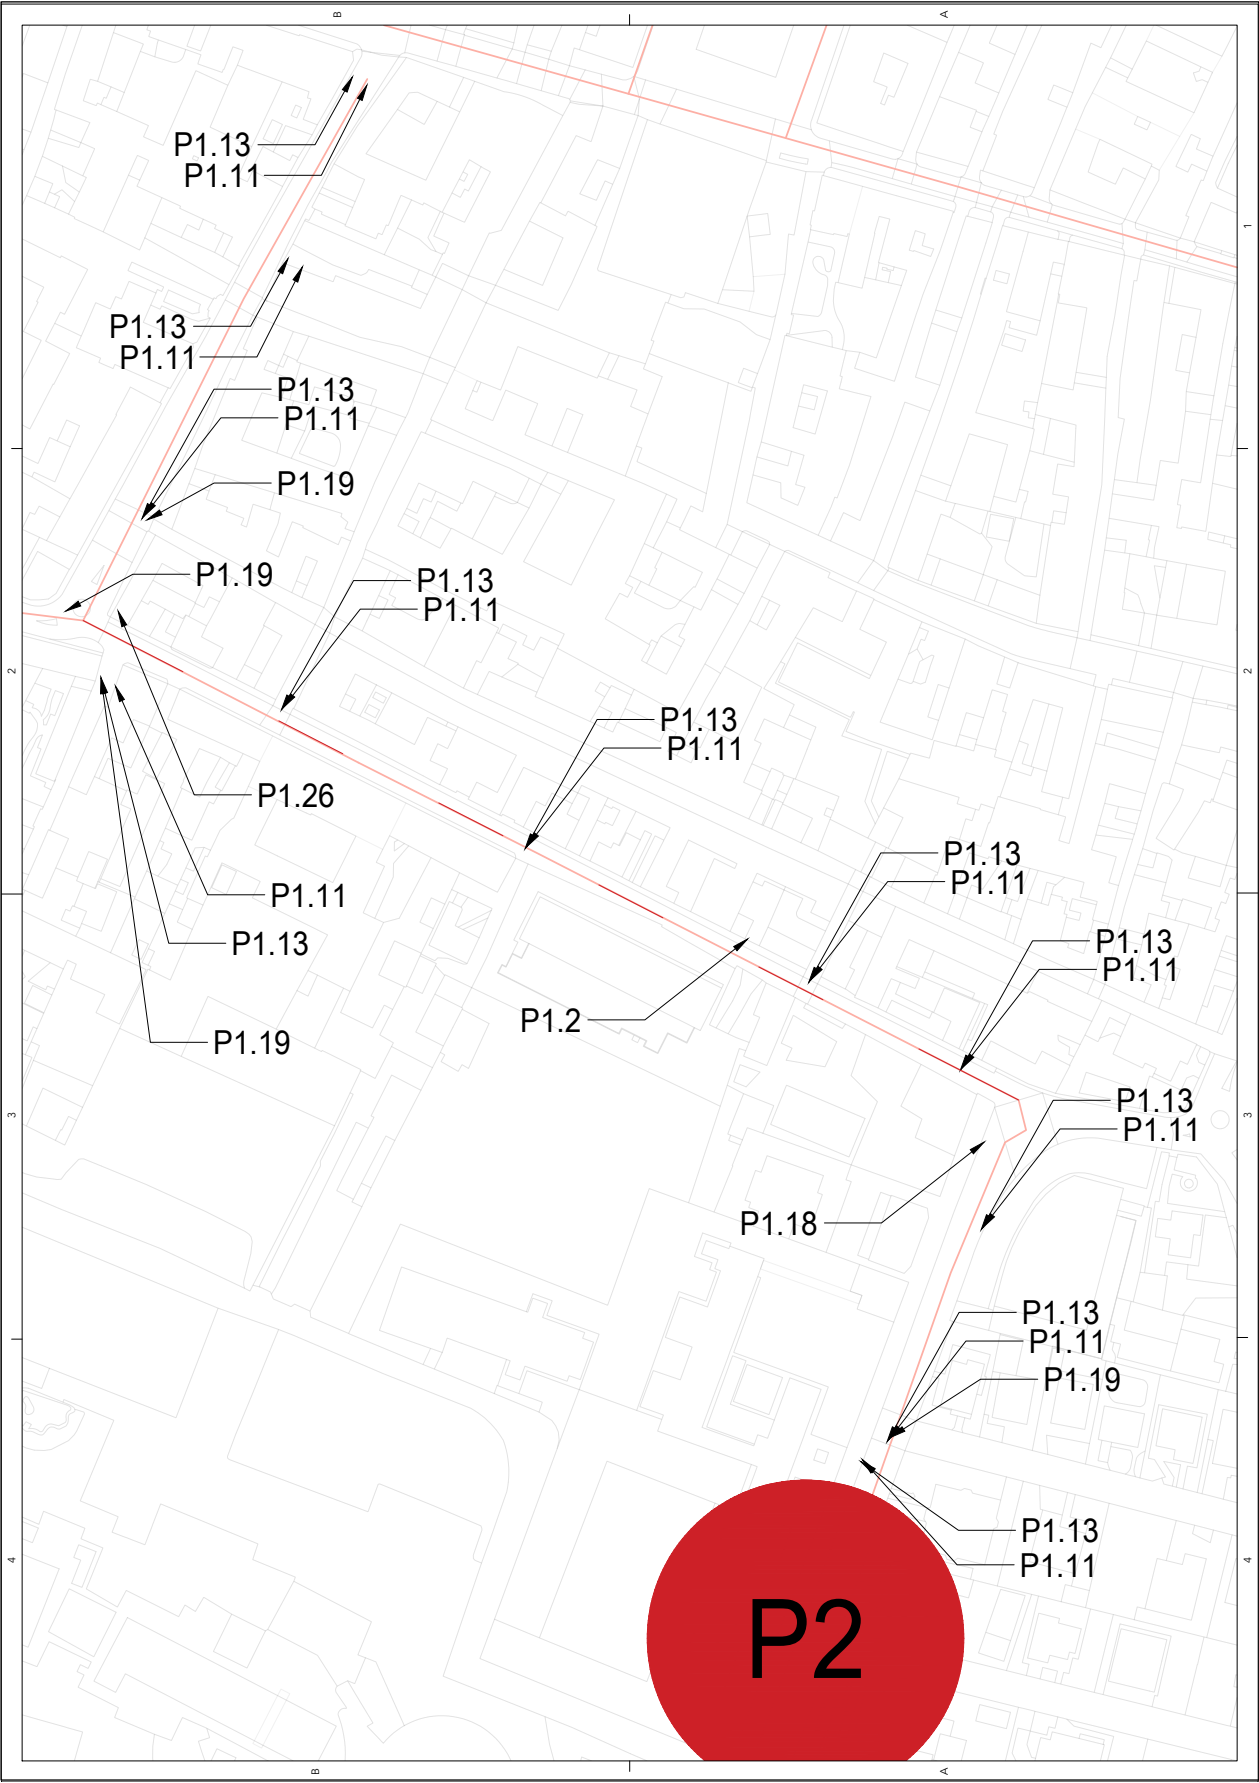

RILIEVO CRITICITA'

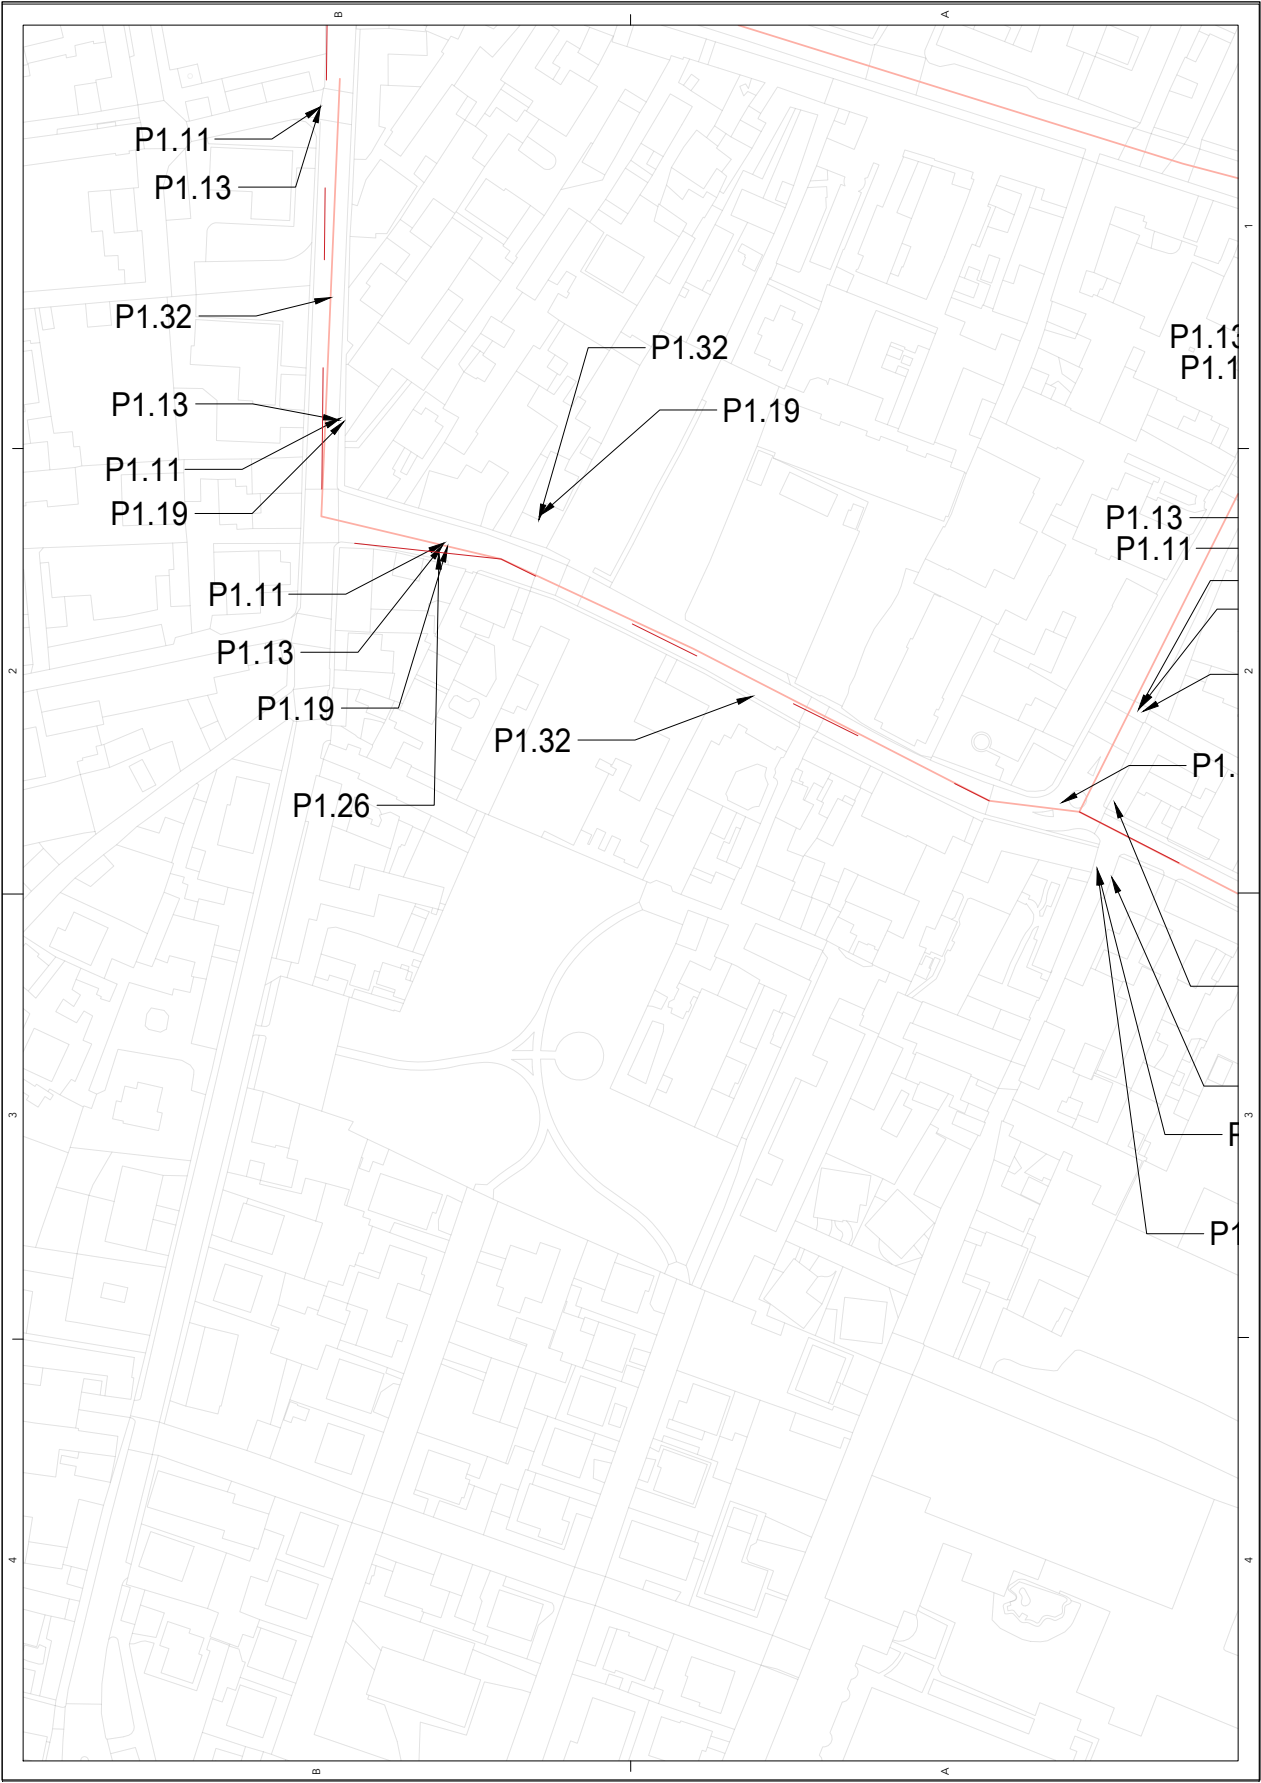

ANALISI CRITICITA' E SOLUZIONI

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
PI.2		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03	motoria	2
				visiva	1
				uditiva	2
				cognitiva	2
PI.11		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	motoria	4
				visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	4
PI.13		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	motoria	1
				visiva	1
				uditiva	1
				cognitiva	1
PI.18		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	motoria	1
				visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	3
PI.19		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	motoria	1
				visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	3

Livello di accessibilità **2,20**
 (range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

PERCORSO 3

Codice identificativo **P03**

INQUADRAMENTO E TRACCIATO




LEGENDA




Criticità puntuale


RILIEVO CRITICITA'

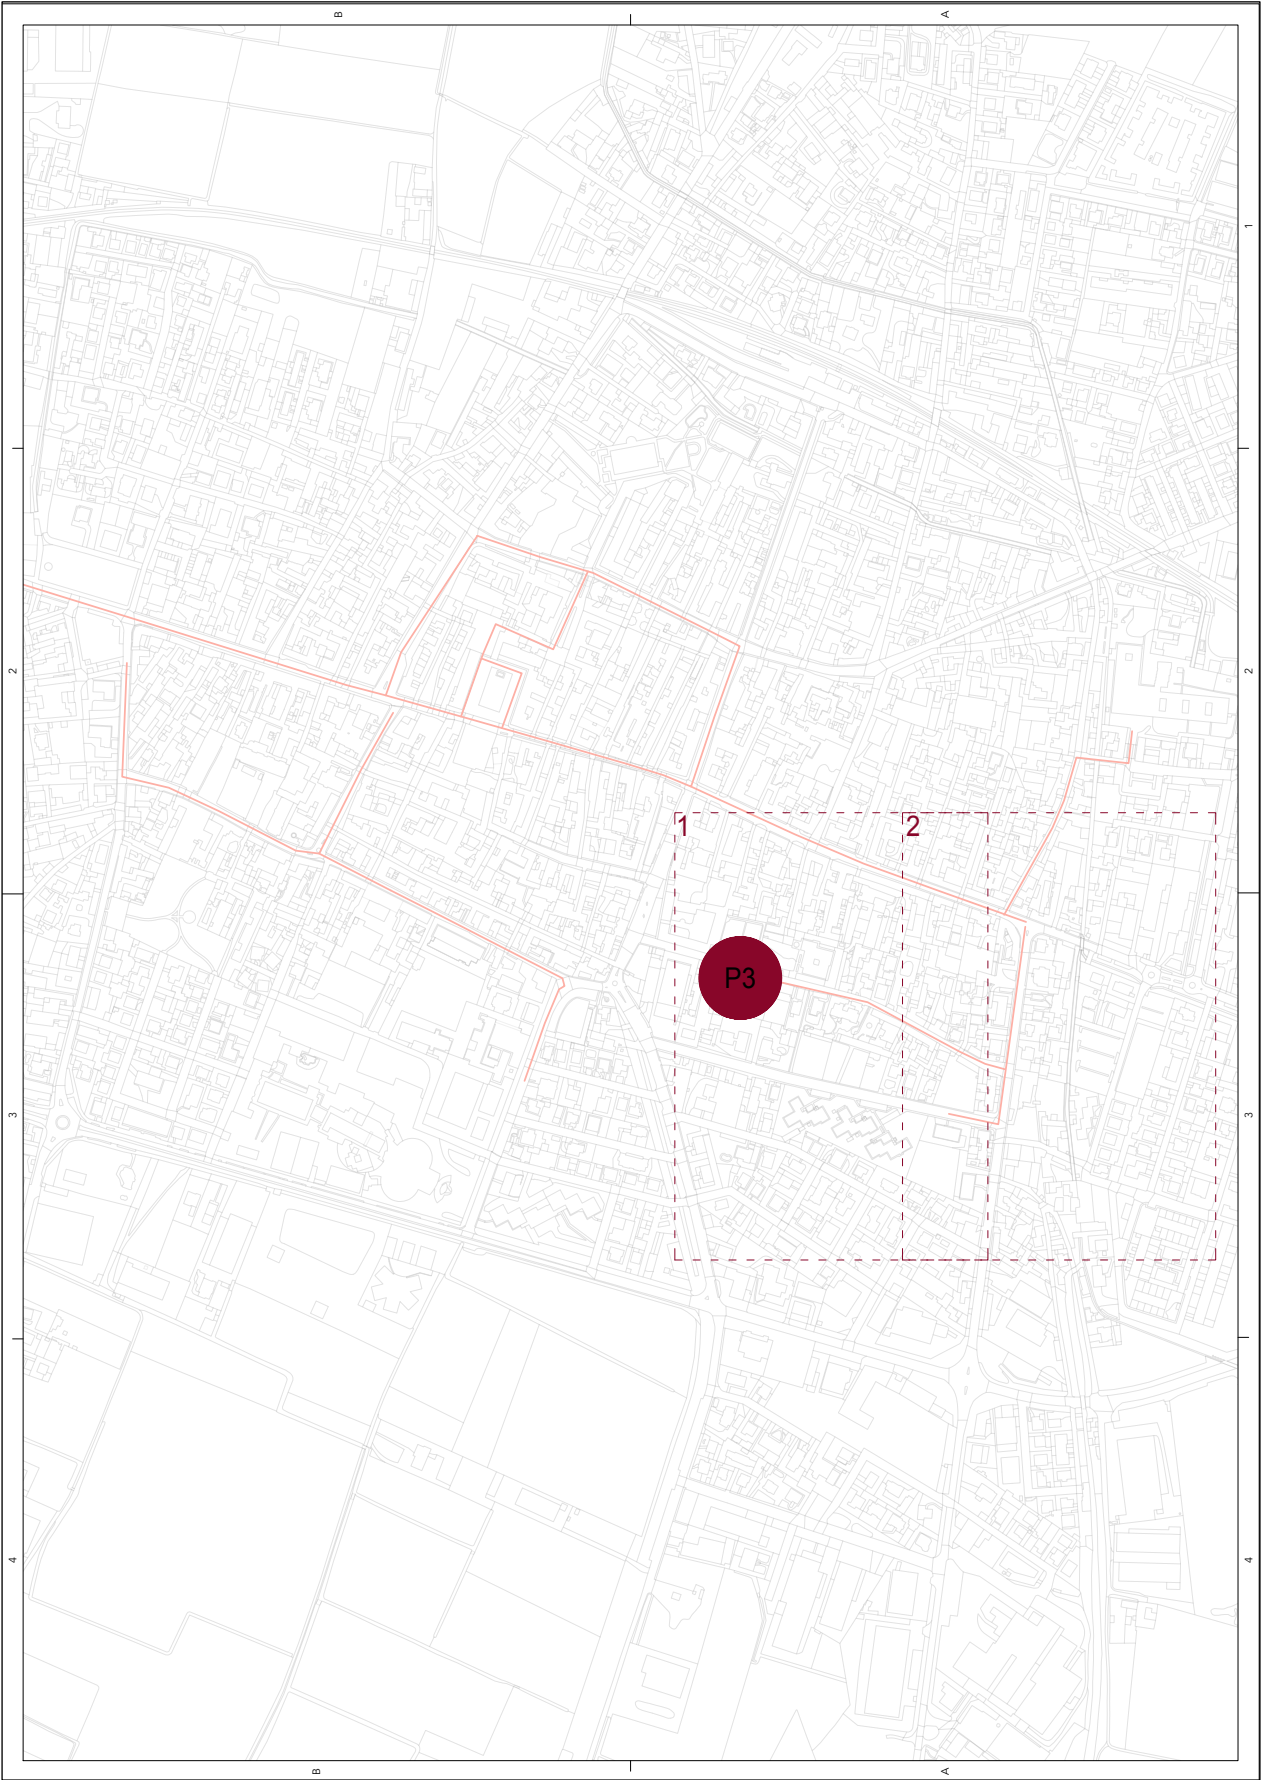

RILIEVO CRITICITA'

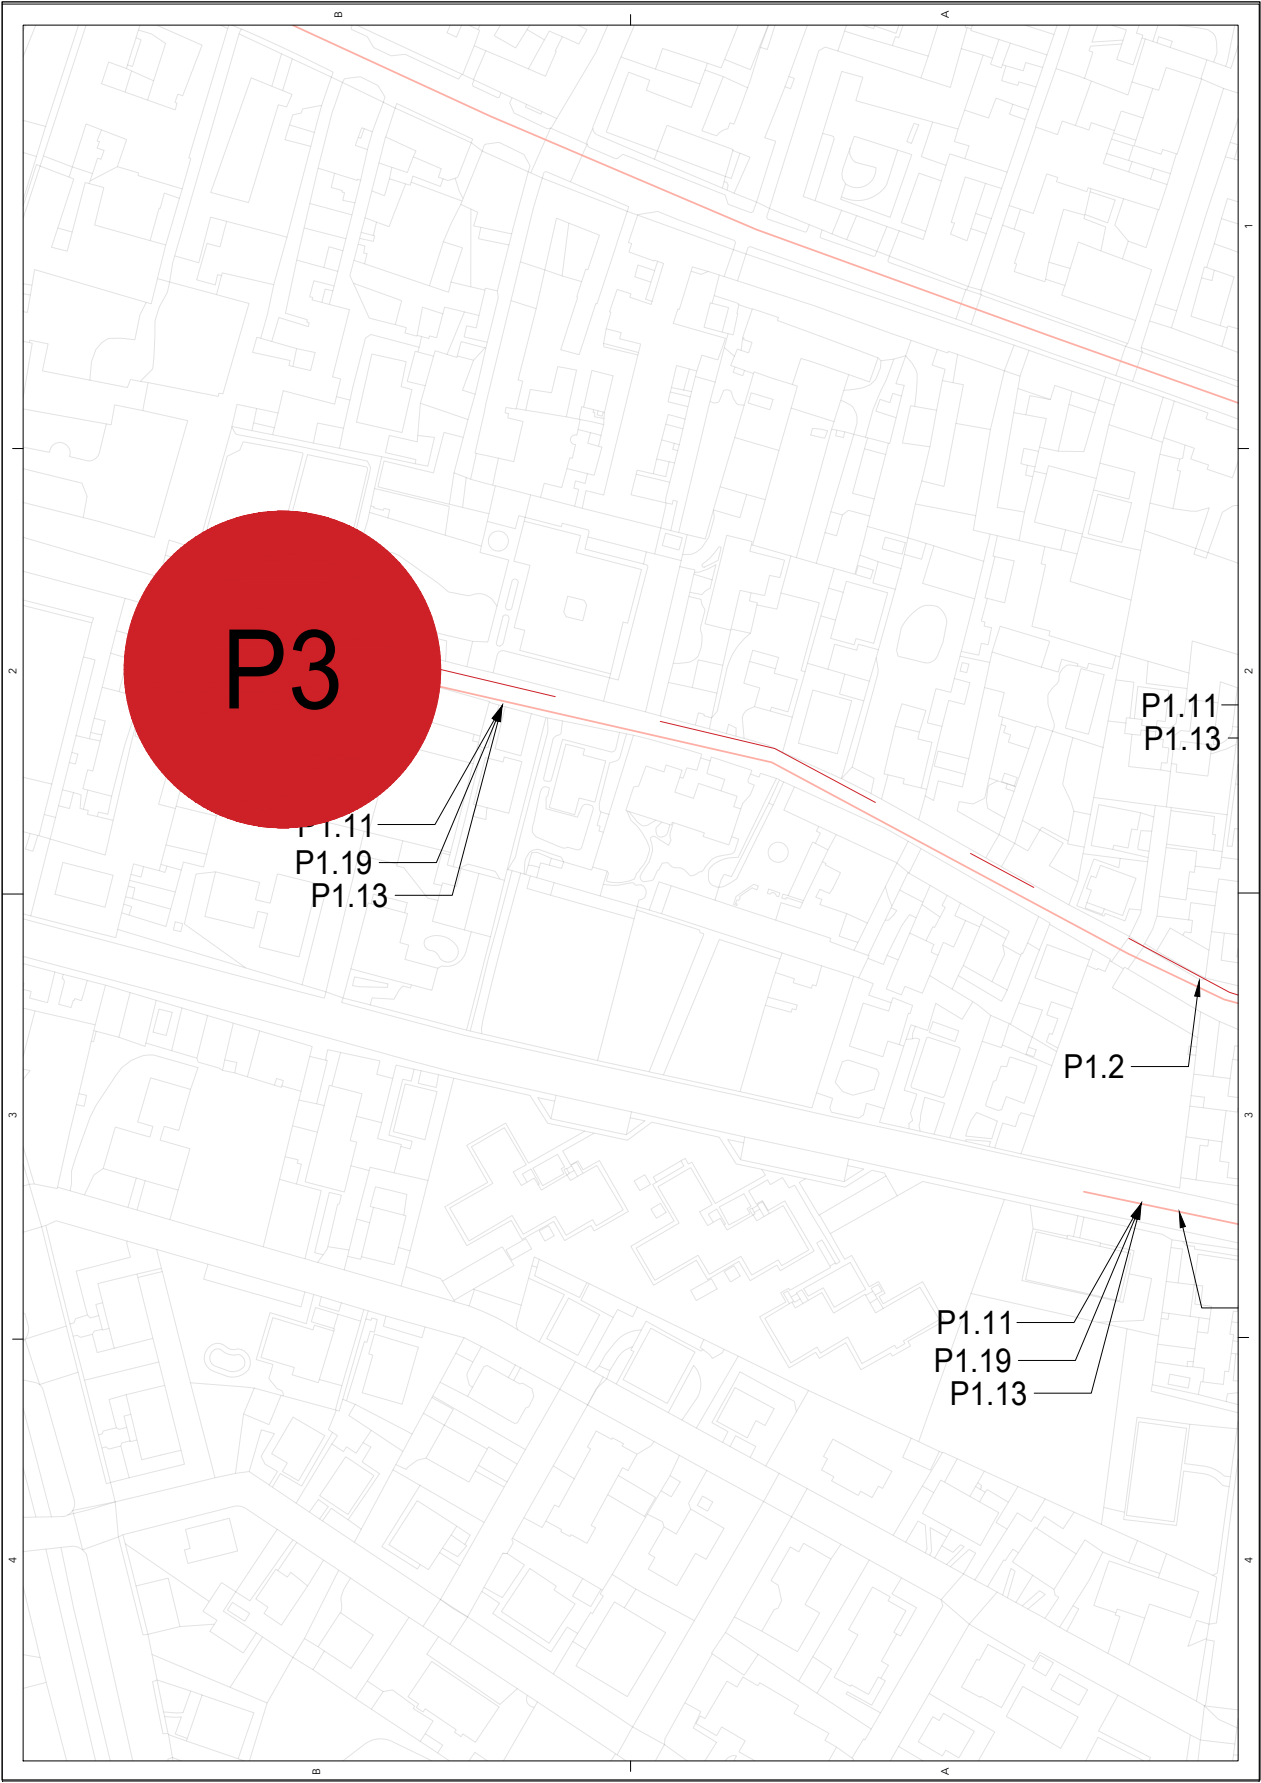

RILIEVO CRITICITA'

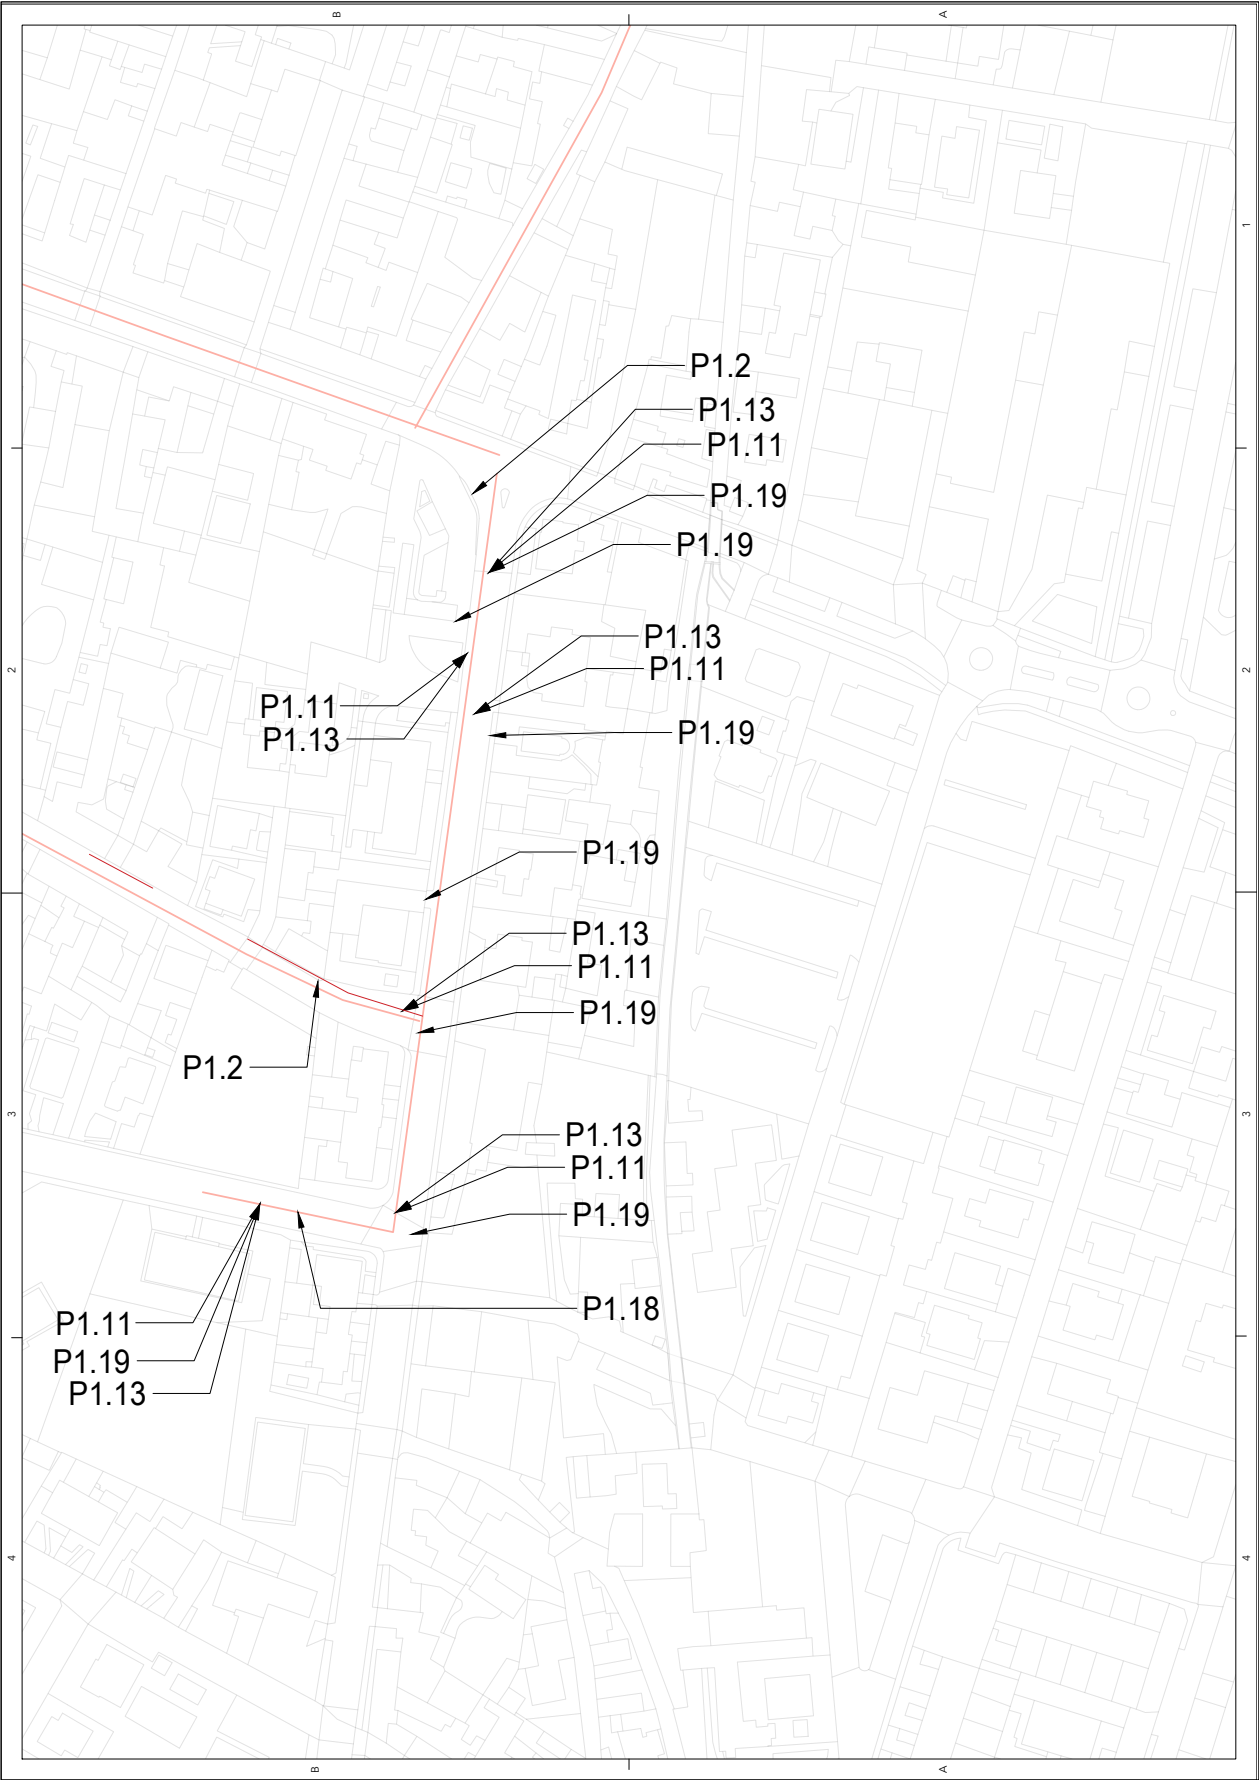

ANALISI CRITICITA' E SOLUZIONI

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
PI.2		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03	motoria	2
				visiva	2
				uditiva	2
				cognitiva	2
PI.11		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	motoria	4
				visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	4
PI.13		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	motoria	2
				visiva	1
				uditiva	2
				cognitiva	2
PI.18		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	motoria	1
				visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	3
PI.19		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	motoria	1
				visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	3
PI.25		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	motoria	1
				visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	4
PI.26		Presenza di ostacoli di facile rimozione.	SP07	motoria	1
				visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	3
PI.32		Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06	motoria	1
				visiva	1
				uditiva	3
				cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,34